

Água de Mafra, boa para beber

MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MAFRA

1.º Trimestre de 2018
01 de janeiro a
31 de março

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA - Sobral da Abelheira

Mapa elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto revisto pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, tendo-se procedido à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,23	0,78	---	---	21	21	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<20	<20	0	100%	4	4	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	4	4	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	4	4	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	7	---	---	4	4	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	244	278	0	100%	4	4	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	4	4	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	4	4	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	8,0	0	100%	4	4	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganés (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	4	4	100%
Nitratos ¹ (mg/L NO ₃)	50	2,17	2,3	0	100%	5	5	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<2,0	<2,0	0	100%	4	4	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	<0,3	0	100%	4	4	100%
Antimónio ¹ (µg/L Sb)	5	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio ¹ (µg/L As)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno ¹ (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro ¹ (mg/L B)	1,0	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Bromatos ¹ (µg/L BrO ₃)	10	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Cádmio ¹ (µg/L Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ¹ (µg/L CN)	50	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio ¹ (µg/L Cr)	50	<1	<1	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano ¹ (µg/L)	3,0	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ¹ (mg/L F)	1,5	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ¹ (µg/L Hg)	1	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ¹ (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos ¹ (mg/L Cl)	250	17,8	17,8	0	100%	1	1	100%
Sódio ¹ (mg/L Na)	200	11,3	11,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos ¹ (mg/L SO ₄)	250	15,2	15,2	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ (µg/L):	10	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano ¹ (µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	1	1	100%
Tricloroetano ¹ (µg/L)	---	<1,0	<1,0	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total ¹ (µg/L):	0,50	<0,07	<0,07	0	100%	1	1	100%
2,4-D ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona ¹ (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Cimoxanil ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos ¹ (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetiltiembutilazina ¹ (µg/L)	0,10	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Dimetoato ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão ¹ (µg/L)	0,10	<0,045	<0,045	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride ¹ (µg/L)	0,10	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Linurão ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
MCPA ¹ (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Oxamit ¹ (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹ (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina ¹ (µg/L)	0,10	<0,07	<0,07	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0,10	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Atividade α Total ¹ (Bq/L)	0,10	<0,025	<0,025	0	100%	1	1	100%
Atividade β Total ¹ (Bq/L)	1,0	0,025	0,025	0	100%	1	1	100%


NOTA 1:

Parâmetros analisados pela entidade gestora em alta - EPAL (Zona 3)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se registou nenhum incumprimento neste trimestre.

Observações:

Para mais informações sobre dados da qualidade da água no Concelho, consulte o mapa de divulgação geral (todas as zonas de abastecimento).

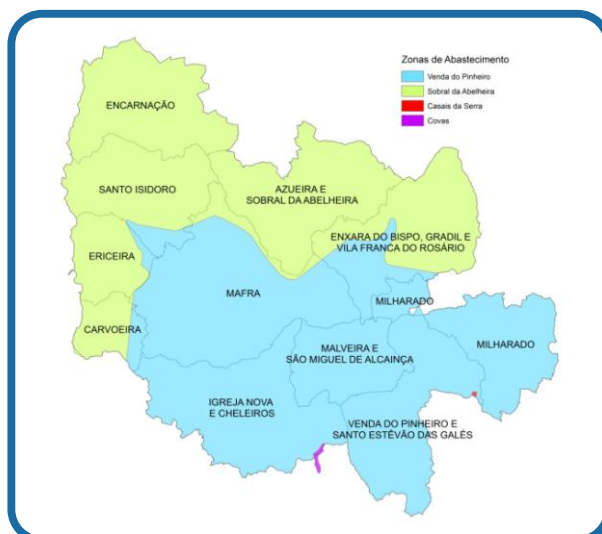

ZONA DE ABASTECIMENTO	LOCALIDADES / FREGUESIAS ABRANGIDAS
Casais da Serra	Localidade: Casal do Borralho
Covas	Localidades: S. João das Covas e Casal Mosqueiro
Venda do Pinheiro	Freguesias: Mafra (exceto Picanceira de Cima, Casal da Amoreira e Casal da Ervideira), Milharado, União das Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcaíça, União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros (exceto S. João das Covas e Casal Mosqueiro), União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Gales (exceto Casal do Borralho) Localidades de outras freguesias: Vila Franca do Rosário, Carapiteira, Picão, Casal Novo, Portela da Ginja, Urzal, Pinhal dos Frades, Carrasqueira, Bairro Alto, Póvoa de Baixo, Campos e Casais de Monte Bom
Sobral da Abelheira	Freguesias: Encarnação, Santo Isidoro (exceto Bairro Alto, Póvoa de Baixo, Campos e Casais de Monte Bom), União de Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira, Ericeira (exceto Pinhal dos Frades e Carrasqueira), Carvoeira (exceto Urzal) e União de Freguesias da Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário (exceto Vila Franca do Rosário, Carapiteira, Picão, Casal Novo e Portela da Ginja) Localidades da freguesia de Mafra: Picanceira de Cima, Casal da Amoreira e Casal da Ervideira

A Água distribuída pela Águas de Mafra apresentou uma boa qualidade, durante o período em questão, pelo que a mesma pode ser consumida com segurança.

Responsável da Qualidade da Água:

Elsa Cardoso

Data: 21/06/2018

AM094/11



be water

Águas de Mafra